

タイムインターバルメータ

K3HB-PPB-L1AT11 AC100-240



商品概要

タイムインターバルメータ, PNP入力, 外部供給電源 (DC12V) , リニア電流, NPNトランジスタ出力, イベント入力:
5点 (無電圧/NPN) , 端子台タイプ, AC100~240V

販売状況

2026/06/23 00:00 情報更新

販売状況	受注終了
受注終了日	2026年1月

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新：2025/11/04

電源電圧	AC100～240V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲	電源電圧の85～110%	
消費電力	18VA以下 (最大負荷時)	
外部供給電源	DC12V±10% 80mA	
入力タイプ	パルス (PNP)	
出力タイプ	判定出力: トランジスタ 比較出力: HH, H, PASS, L, LL 伝送出力: リニア電流	
パルス計測入力	ファンクション	F1: 通過速度 F2: 周期 F3: 時間差 F4: 時間幅 F5: 測長 F6: 間隔
	有接点入力 (ドライ接点入力)	30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上
	オープンコレクタ	F1～F4: 0～50kHz ON/OFFパルス幅 9μs以上 F5, F6: 0～30kHz ON/OFFパルス幅 16μs以上
	計測範囲	F1: 10ms～3200s F2: 20ms～3200s F3: 10ms～3200s F4: 10ms～3200s F5: 0～4ギガカウント F6: 0～4ギガカウント
	測定精度	±0.08% rdg±1ディジット (23±5°C、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
イベント入力	入力点数	5点
	入力方式	無電圧接点/NPNオープンコレクタ
	信号名	ホールド入力(HOLD) リセット入力(RESET)
	接続方式	端子台
	有接点	ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上
	無接点	ON時残留電圧: 2V以下 負荷電流: 4mA以下 最大印加電圧: DC30V以下 OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
判定出力	トランジスタ出力	NPNオープンコレクタ 負荷電圧: DC24V以下 負荷電流: 50mA以下 漏れ電流: 100μA以下

リニア出力		リニア電流 DC0~20mA/DC4~20mA 許容負荷インピーダンス: 500Ω以下 分解能: 約10000 出力誤差: ±0.5%FS
表示	表示方式	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
	桁数	5桁 (-19999~99999)
	文字高さ	PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色)
比較出力応答時間		2ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間		10ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
絶縁抵抗		20MΩ以上 (DC500V×ガにて)
耐電圧		外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ		電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動		誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s ² 、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃		誤動作: 150m/s ² 、3軸6方向 各3回
保護構造		前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護		EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲		使用時: -10~55°C (ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲		使用時: 25~85%RH
付属品		防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、 単位シール、取扱説明書
質量		約300g

外形図

情報更新：2025/11/04


形K3HB-P



*1. DeviceNetタイプは97mm

※端子はM3です。端子カバー(付属)

パネル加工寸法

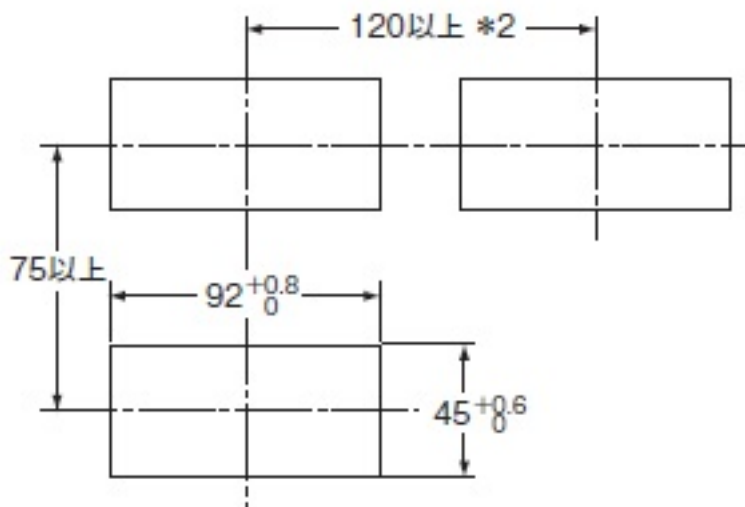


*2. 防水カバー形Y92A-49Nをご使用の際は、
140mm以上開けてください。

注. 取り付けパネル厚は、1～8mmです。
水平に取りつけてください。

接続図

情報更新：2025/11/04


各部の名称とはたらき

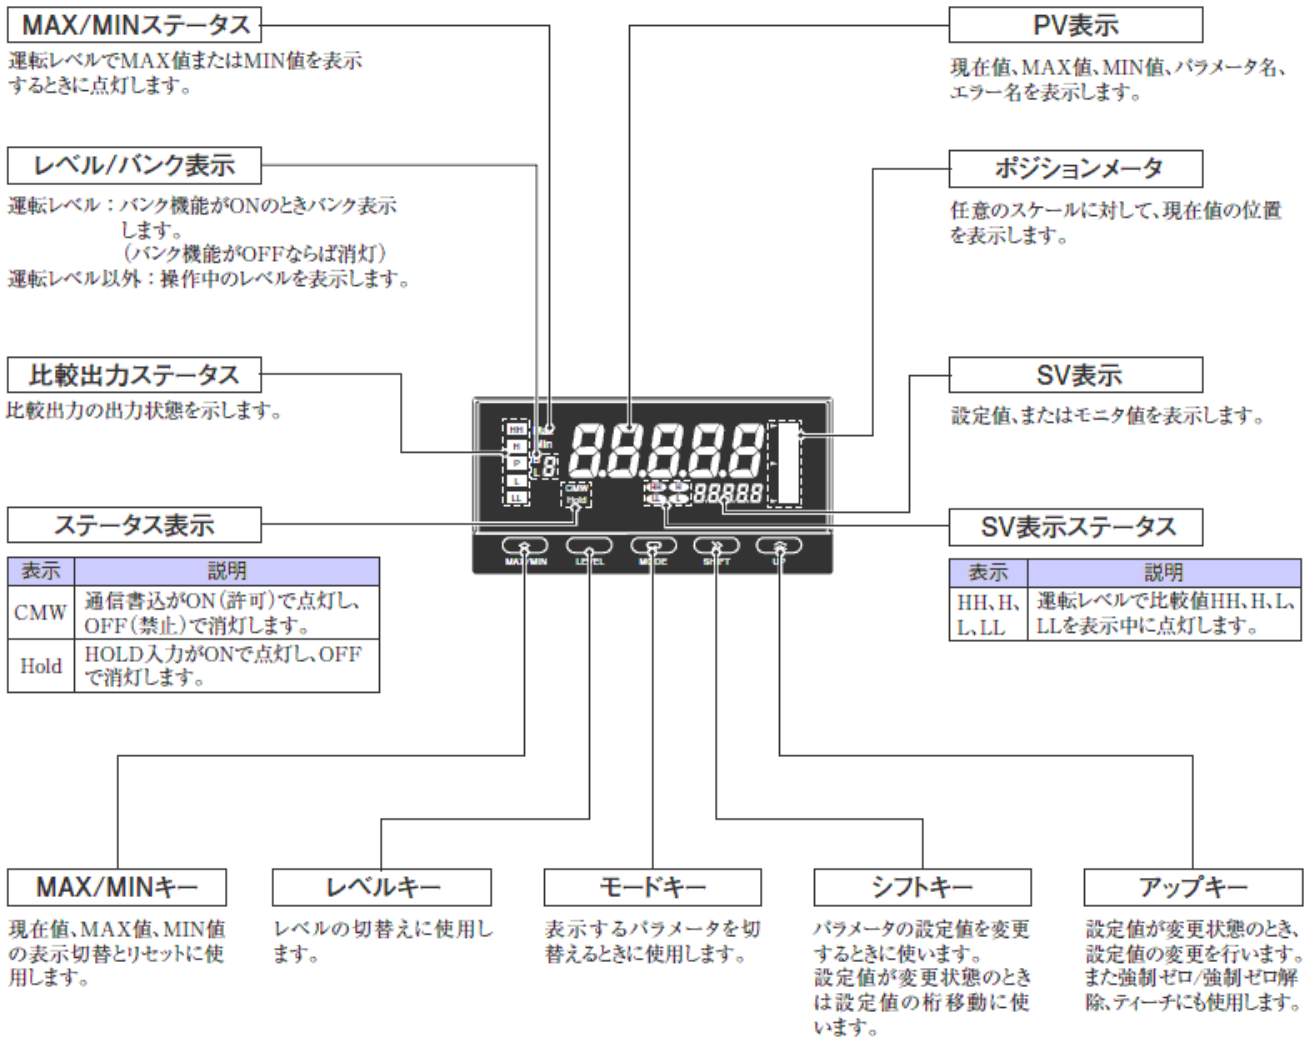


端子配置

■外部接続図


●端子配置

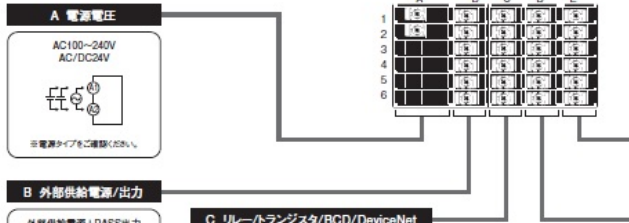



A 電源電圧



B 外部供給電源/出力

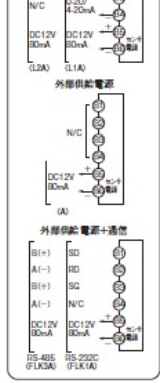


C リレー・トランジスタ/BCD/DeviceNet

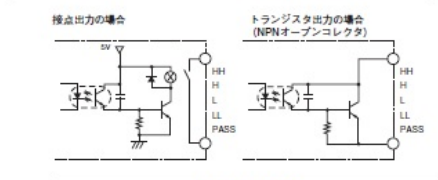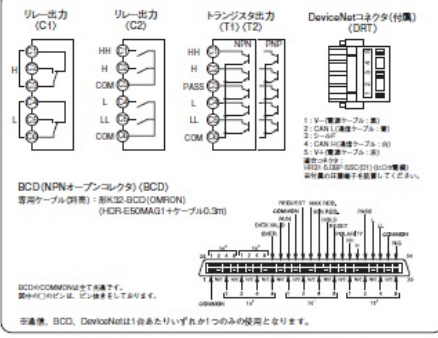


安全規格対応について

- DeviceNet電源には、必ず強化絶縁または二重絶縁されたEN/TEC規格認定電源を使用してください。
- 適合規格については、案内での使用が条件になります。


E パルス入力



D イベント入力

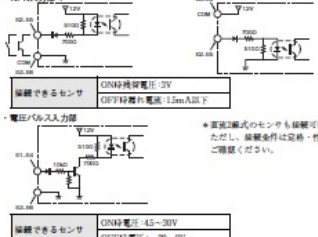


●BCD出力専用ケーブル



形式	形状	ピン配置																								
BK32-BCD		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>DP</td></tr> <tr><td>2</td><td>DATA VALID</td></tr> <tr><td>3</td><td>DATA</td></tr> <tr><td>4</td><td>COMMON</td></tr> <tr><td>5</td><td>REQUEST</td></tr> <tr><td>6</td><td>MIN REQ</td></tr> <tr><td>7</td><td>N/C</td></tr> <tr><td>8</td><td>RESET</td></tr> <tr><td>9</td><td>ON SAFETY</td></tr> <tr><td>10</td><td>PASS</td></tr> <tr><td>11</td><td>LL</td></tr> <tr><td>12</td><td>COMMON</td></tr> </table>	1	DP	2	DATA VALID	3	DATA	4	COMMON	5	REQUEST	6	MIN REQ	7	N/C	8	RESET	9	ON SAFETY	10	PASS	11	LL	12	COMMON
1	DP																									
2	DATA VALID																									
3	DATA																									
4	COMMON																									
5	REQUEST																									
6	MIN REQ																									
7	N/C																									
8	RESET																									
9	ON SAFETY																									
10	PASS																									
11	LL																									
12	COMMON																									

●イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル



形式	形状	配線図																				
BK32-DICN		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>N/C</td></tr> <tr><td>2</td><td>N/C</td></tr> <tr><td>3</td><td>HOLD</td></tr> <tr><td>4</td><td>RESET</td></tr> <tr><td>5</td><td>N/C</td></tr> <tr><td>6</td><td>COM</td></tr> <tr><td>7</td><td>BANK4</td></tr> <tr><td>8</td><td>BANK2</td></tr> <tr><td>9</td><td>BANK1</td></tr> <tr><td>10</td><td>COM</td></tr> </table>	1	N/C	2	N/C	3	HOLD	4	RESET	5	N/C	6	COM	7	BANK4	8	BANK2	9	BANK1	10	COM
1	N/C																					
2	N/C																					
3	HOLD																					
4	RESET																					
5	N/C																					
6	COM																					
7	BANK4																					
8	BANK2																					
9	BANK1																					
10	COM																					

内部ブロック図

情報更新：2025/11/04

■内部ブロック図



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/17

K3HB-PPB-L1AT11 AC100-240のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)